


PRISE EN MAIN RAPIDE MAP COMPACT

MAP COMPACT QUICK START

1. DESCRIPTION PRODUIT – *PRODUCT DESCRIPTION*

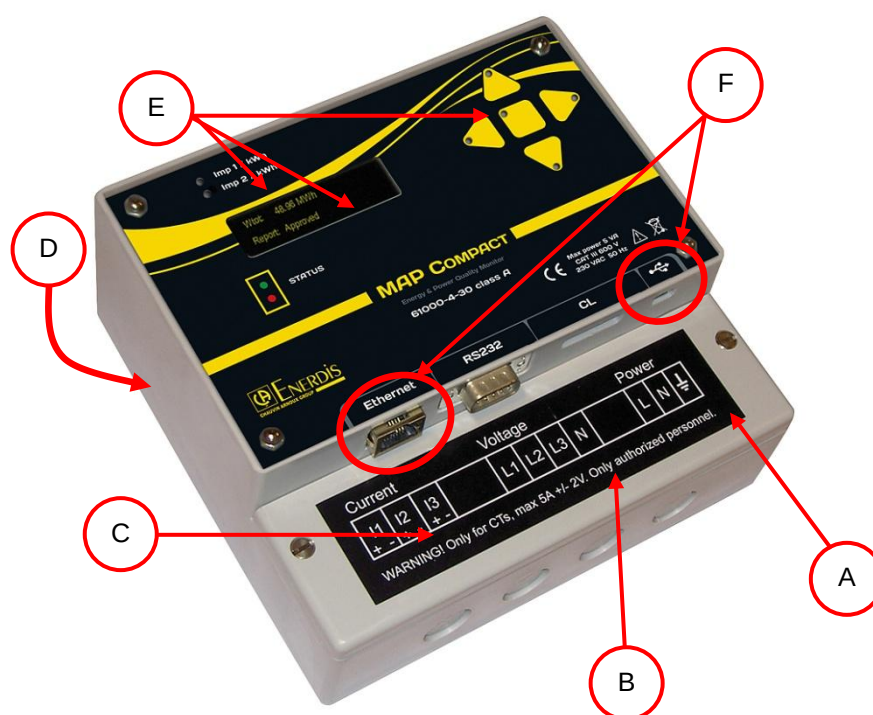

	Désignation / Designation	Note / Note
A	Alimentation de l'équipement (175 à 255 Vac, 50Hz) <i>Equipment power supply (175 to 255 Vac, 50Hz)</i>	Raccorder  en premier / <i>Wire  in first</i>
B	Entrées mesure tension (4P+N, max 275Vac p-n) <i>Voltage measurement inputs (4P+N, max 275Vac p-n)</i>	Puis respecter l'ordre de raccordement: Alimentation, mesure tension puis courant.
C	Entrées mesure courant (3 canaux, 5A max) <i>Current measurement inputs (3 channels, 5A max)</i>	<i>Then respect connection order: supply, voltage then current measurements.</i>
D	1 entrée TOR / 1 sortie TOR <i>1 digital input / 1 digital output</i>	Largeur d'impulsion paramétrable <i>Customizable pulse width</i>
E	Ecran de visualisation, touches de navigation et LED métrologiques <i>LCD display, keypad and metrological LEDs</i>	
F	Communication USB et Ethernet <i>USB and LAN communication</i>	IP Usine: 192.168.50.200:5000 <i>Factory IP: 192.168.50.200:5000</i>

L'accessibilité aux borniers de connexion est protégée par un capot fixé par deux vis.
The access to connection terminal blocks is protected by a cover secured by two screws.

Les informations techniques complémentaires sont disponibles dans le manuel utilisateur du MAP COMPACT:
The additional technical information is available in the MAP COMPACT user manual:

<http://www.enerdis.com/>


Contact Réparation /SAV - *Aftersale Service Contact*

2. MONTAGE DU PRODUIT – **PRODUCT MOUNTING**

L'analyseur de réseau MAP COMPACT est adapté pour un montage en fond d'armoire électrique.
The MAP COMPACT network analyzer is dedicated to a plate mounting in the back of electrical cabinets.

Schéma de montage du MAP COMPACT / *Assembly schematic of MAP COMPACT* :


Montage DIN : Insérer les pièces en A et les tourner d' $\frac{1}{4}$ de tour
DIN mounting : Insert the parts in A and turn them $\frac{1}{4}$ turn

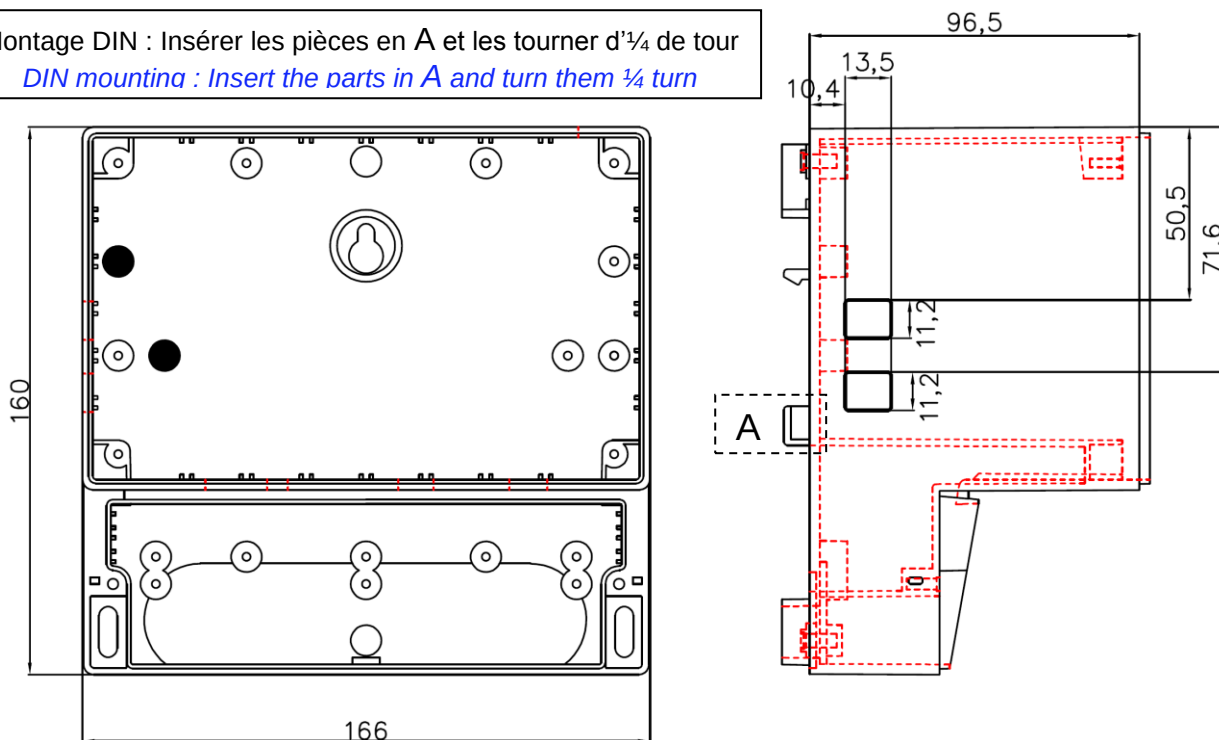


Le produit dispose de 4 découpes permettant l'ajout de presse-étoupes pour le passage des câbles.
The product has 4 cutouts allowing the addition of cable glands for cables management.

3. RACCORDEMENT DU PRODUIT – **PRODUCT WIRING**

Câblage en basse tension / *Low voltage wiring*

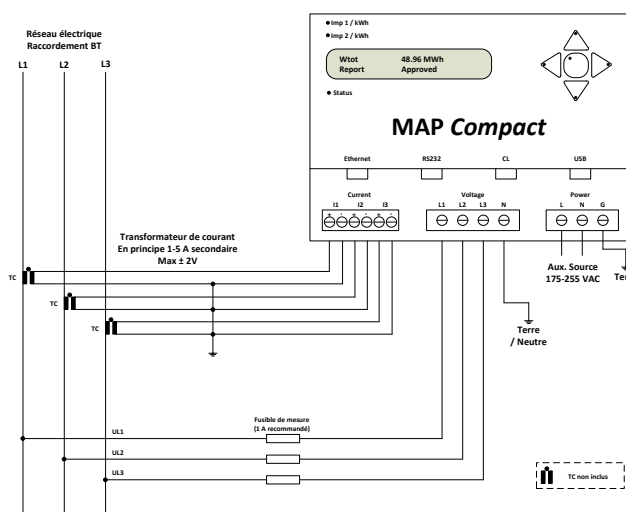

Câblage en MT/HT / *MV/HV wiring*

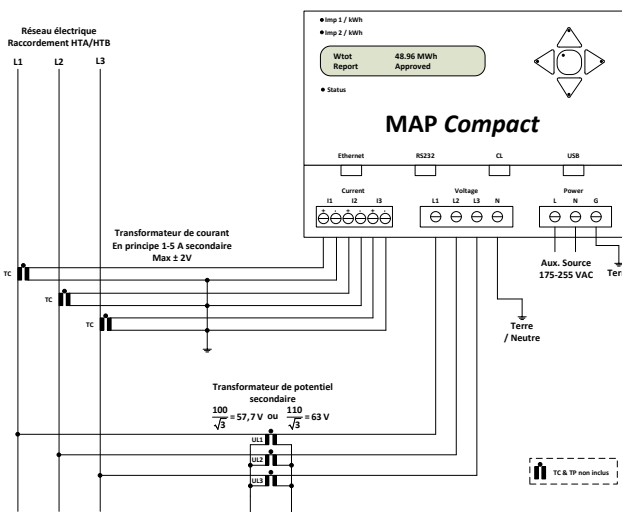

Assurez-vous de l'ajout de système de court circuit dans la boucle des capteurs de courant.
Please make sure a short circuiting system is installed in current measurements loop.

Contact Réparation / SAV - *Aftersale Service Contact*